



Comando remoto TOUCH con sensore di temperatura
per climatizzatore industriale DC Inverter

DUCT AIR



SOMMARIO

Installazione

1	Precauzioni di sicurezza	3
2	Accessori	4
3	Procedura di installazione	5

Operazione

1	Precauzioni di sicurezza	9
2	Partii dell'comando remoto	11
3	Icone sullo schermo	12
4	Guida operativa	12

Impostazioni sul campo

1	Ripristinare i valori di fabbrica	22
2	Configurazione e consultazione dell'indirizzo dell'unità interna	23
3	Parametro di avvio	24
4	Consultazione	29
5	Codici di errore	32
6	Risoluzione dei problemi	35




- Leggere attentamente questo manuale e assicurarsi di aver compreso le informazioni fornite prima di tentare di utilizzare il prodotto.
- Conservare il manuale per riferimento futuro.
- Se un altro utente utilizzerà questo prodotto in futuro, assicurarsi di consegnare anche questo manuale di istruzioni.

Installazione.

1. Precauzioni di sicurezza.

Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente queste precauzioni di sicurezza.

- In questo manuale, le precauzioni di sicurezza sono divise in due tipi: **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE**. Entrambi contengono informazioni importanti relative alla sicurezza. Segui le seguenti istruzioni in ogni momento.

Segnale		Significato
	Avvertimento	La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali o morte.
	Attenzione	Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni materiali o lesioni personali che potrebbero essere gravi a seconda delle circostanze.
	Importante	Fornire suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

- Una volta completata l'installazione, eseguire un'operazione di test per verificare la presenza di guasti e spiegare al cliente come utilizzare il comando con l'aiuto del manuale operativo. Chiedere al cliente di conservare il manuale di installazione insieme al manuale operativo per riferimento futuro.

Avvertimento.

- L'installazione deve essere eseguita dal proprio installatore o da personale autorizzato. Non tentare di installare il comando di controllo cablato da soli. L'installazione impropria potrebbe essere la fonte di possibili danni, scosse elettriche o incendi.
- Consultare il rivenditore locale per il trasferimento e la reinstallazione del telecomando cablato.
- Installare il controllo a parete cablato secondo le istruzioni in questo manuale.
- Assicurarsi di utilizzare solo accessori e parti specificati per i lavori di installazione. Se le parti specificate non vengono utilizzate, l'unità potrebbe cadere, creare scosse elettriche o incendi.
- Installare la comando remoto di controllo con il cavo su una base che supporti il suo peso. Una base debole può causare la caduta del comando remoto cablato e provocare lesioni.
- I lavori elettrici devono essere eseguiti in conformità con le normative locali e nazionali pertinenti e con le istruzioni contenute in questo manuale. Assicurati di utilizzare una fonte di alimentazione unica. Una capacità insufficiente del circuito di alimentazione e una lavorazione inadeguata possono provocare scosse elettriche o incendi.
- Effettuare sempre i lavori di installazione con l'alimentazione scollegata. Il contatto con parti elettriche può causare una scossa elettrica.
- Non smontare, ricostruire o riparare il dispositivo. Ciò può causare scosse elettriche e / o incendi.
- Accertarsi che il cablaggio sia saldamente fissato, che i cavi specificati siano utilizzati e che non ci sia tensione alle connessioni dei terminali o ai cavi. Collegamenti impropri o fissaggio dei cavi possono causare un accumulo anomalo di calore o un incendio.
- La scelta dei materiali e delle installazioni deve essere conforme alle norme nazionali e internazionali.






Avvertimento.

- Per prevenire perdite e scosse elettriche dovute all'ingresso di acqua o insetti, riempire il foro passante del cablaggio con del mastice.
- Per evitare scosse elettriche, non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non lavare il telecomando con un cavo dell'acqua, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Quando si utilizza la funzione Follow me sul comando remoto, selezionare la posizione di installazione tenendo conto che deve essere un luogo:

- 1) Dove è possibile rilevare la temperatura media nella stanza.
- 2) Non esposto alla luce solare diretta.
- 3) Non è vicino a una fonte di calore.
- 4) Ciò non è influenzato dall'aria esterna o dal flusso d'aria dovuto, ad esempio, all'apertura / chiusura delle porte, all'uscita dell'aria dell'unità interna o simili.

2. Accessori.

- Verificare che la confezione contenga le seguenti parti:

N°	Nome	Aspetto	Quantità	Osservazioni
1	Vite a croce M4X25 mm.		2	È usato per fissare il comando alla scatola elettrica.
2	Barra di supporto in plastica Ø 5X16 mm.		2	È usato per tenere il comando alla scatola elettrica.
3	Manuale di installazione e funzionamento.		1	

- Prova ad avere questi accessori a portata di mano:


N°	Nome	Quantità	Osservazioni
1	Scatola di controllo elettrica da 86 mm.	1	Quadro elettrico di comando con dimensioni specifiche per montaggio a parete.
2	2 Conduttori di rame schermati.	1	Cavi di collegamento con sezione 1 mm ² , predisposto per il montaggio a parete. La lunghezza massima dei cavi è di 200 metri.
3	Tubi isolanti per il cablaggio.	1	Pronti per l'inserimento nel muro.
4	Grande cacciavite a croce.	1	Da utilizzare per le viti fornite.
5	Piccola vite a testa piatta.	1	Per smontare il coperchio inferiore del comando remoto..

3. Procedura di installazione.

3-1 Determinare dove installare il comando remoto.


Assicurarsi di fare riferimento al punto "1. Precauzioni di sicurezza" per determinare la posizione

3-2 Dimensioni strutturali.

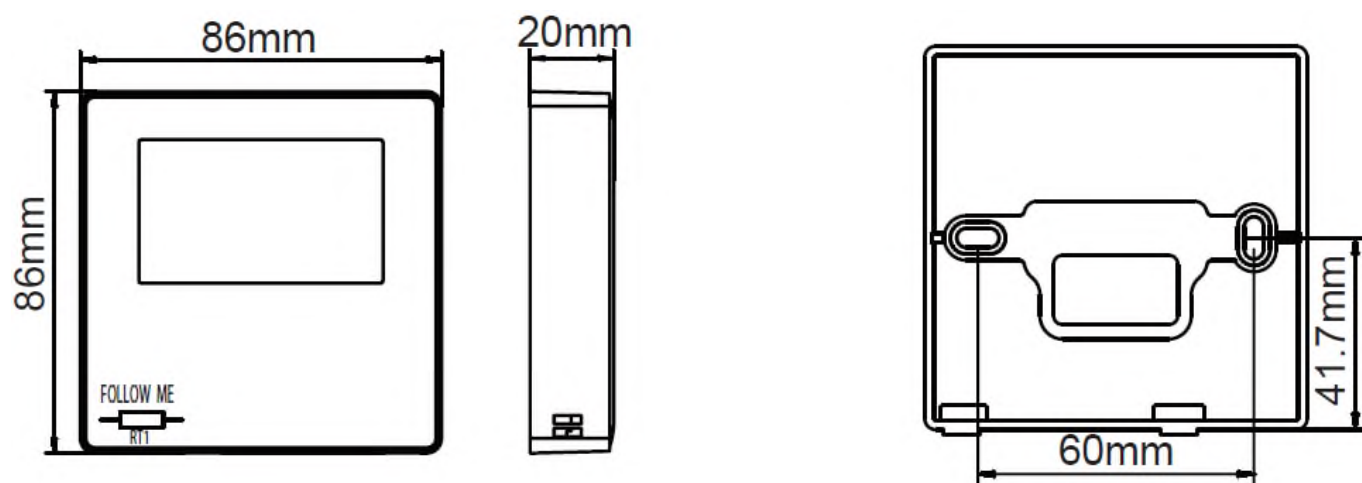

3-3 Installazione del coperchio posteriore.


3-3-1 Inserire un piccolo cacciavite con intaglio nella fessura inferiore del comando remoto e ruotare nella direzione indicata per rimuovere il coperchio posteriore del comando a parete. Prestare attenzione al senso di rotazione per evitare danni al coperchio posteriore del comando

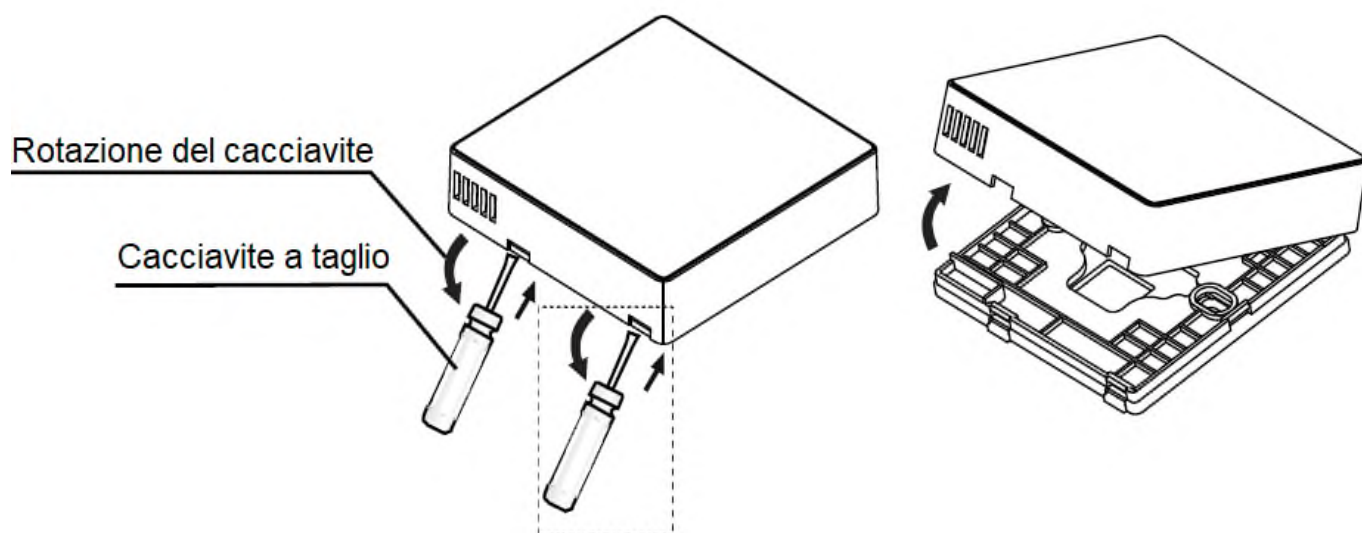


Avvertimento.

- Quando si utilizza il piccolo cacciavite a taglio per aprire il coperchio posteriore del comando remoto, fare attenzione a non danneggiare la scheda PCB all'interno.
- Non toccare la scheda PCB del comando remoto.


3-3-2 Utilizzare un utensile da taglio per regolare l'altezza delle due barre di supporto in plastica in modo che corrispondano alla lunghezza standard dei pilastri a vite della scatola elettrica alla superficie della parete. Assicurarsi che le barre di supporto siano a livello sulla parete quando sono montati i montanti delle viti della scatola elettrica.

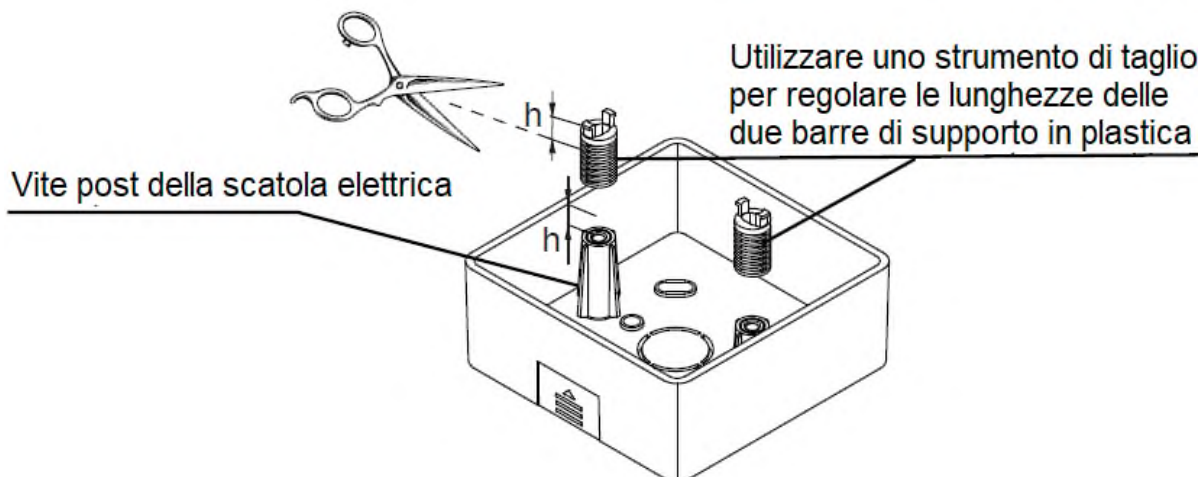

3-3-3 Una volta regolate le altezze delle barre di supporto in plastica, fissare le barre sul coperchio posteriore.

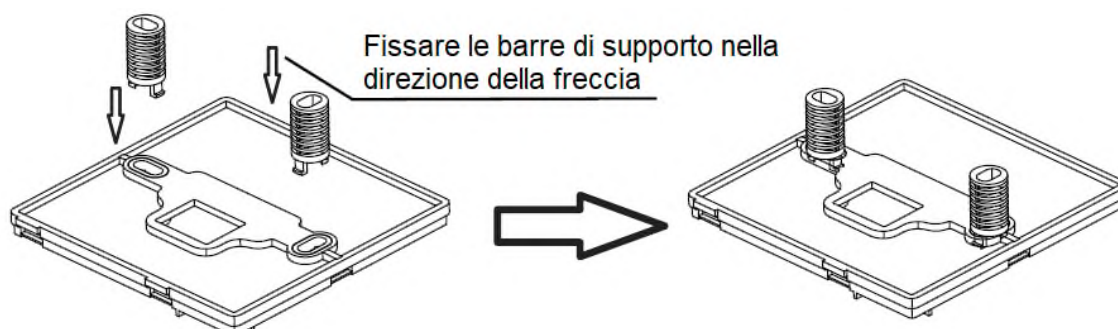

3-3-4 Prendere il cablaggio schermato che è stato predisposto nella parete e farlo passare attraverso il foro del coperchio posteriore. Utilizzare le viti a testa per fissare il coperchio posteriore della scatola elettrica tramite le barre di supporto. Assicurarsi che il coperchio posteriore non si deformi dopo l'installazione.

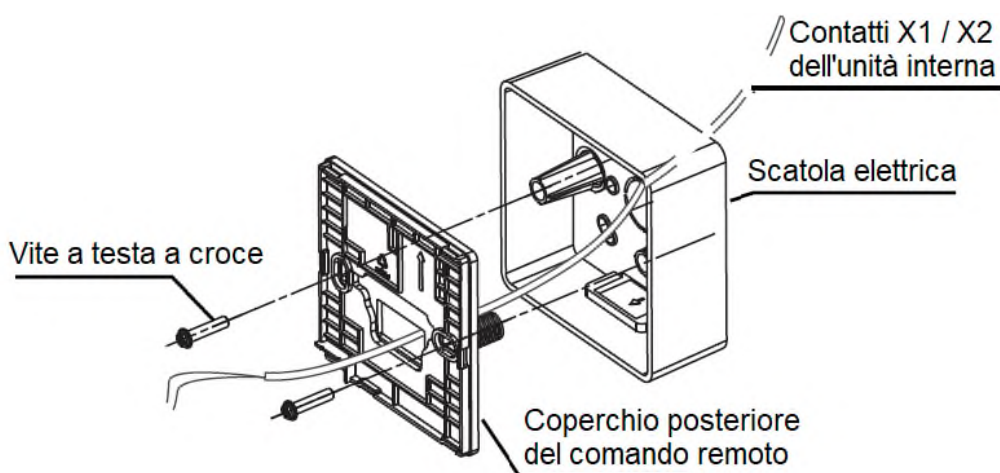

i **Importante.**

- Il coperchio posteriore potrebbe deformarsi se la vite è troppo stretta.

3-4 Cablaggio.

! **Attenzione.**

- Preparare la scatola elettrica e il cavo di rame schermato a 2 conduttori sul posto.
- Non toccare la scheda PCB del comando remoto.


3-4-1 Specifiche del cablaggio.

Tipo.	Inserire un filo di rame schermato a 2 conduttori.
Diametro.	Sezione 1 mm ² .
Lunghezza.	Massima 200m.


3-4-2 Cablaggio di comunicazione.

- La comunicazione tra l'unità interna e il comando remoto è una comunicazione bidirezionale. I parametri visualizzati sul comando vengono aggiornati in tempo reale in base alle variazioni dei parametri dell'unità interna.
- X1 e X2 sono terminali per collegare l'unità interna e il comando remoto. Non c'è polarità tra X1 e X2.
- La lunghezza di cablaggio tra il comando remoto e l'unità interna è di 200 metri.

Metodo di connessione tra l'unità interna e il comando remoto.

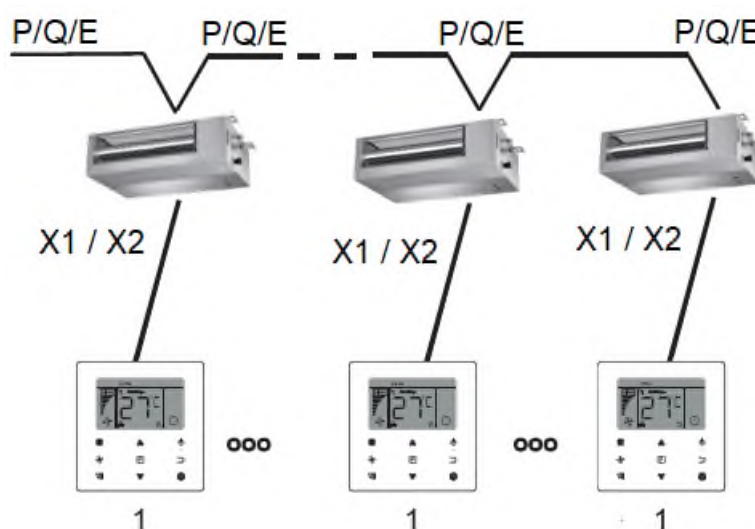

Due comandi remoti per un metodo di connessione con unità interna

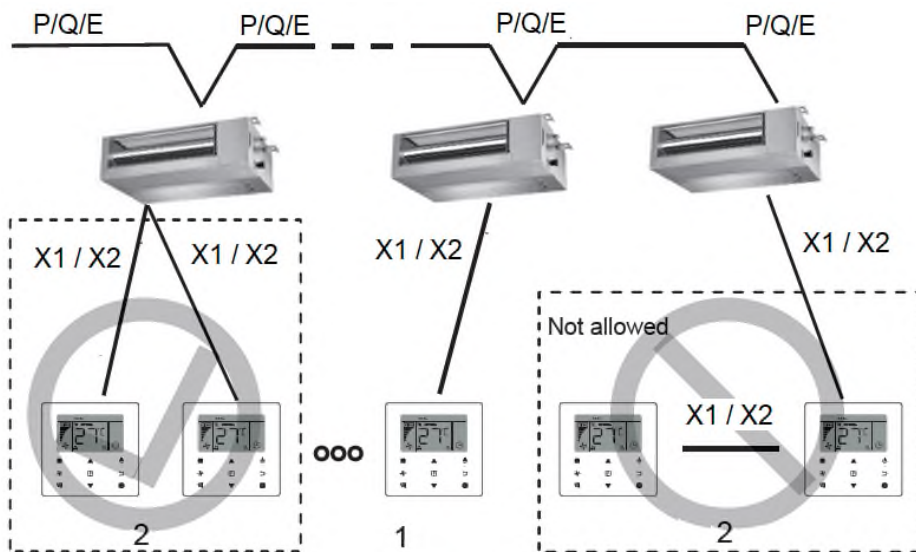

Per i due comandi remoti per un metodo di connessione con unità interna, due comandi collegati controllano la stessa unità interna, dove un comando sarà il "Principale", e l'altro sarà il "Secondario". Fare riferimento a "Impostazioni locali". Il predefinito


L'impostazione predefinita del comando remoto è impostata sul comando principale.

- Questo metodo è disponibile solo per due comandi cablati WDC-86EKD.

3.5 Installa il corpo principale del comando remoto.

Prendi il cablaggio schermato che è stato predisposto nella parete e farlo passa attraverso il foro di cablaggio del coperchio posteriore del comando remoto. Una volta collegato, collegare il cablaggio al terminale X1 / X2 (CN2) del comando remoto.

Fissare correttamente e saldamente il comando remoto al coperchio posteriore in modo che il comando non cada.

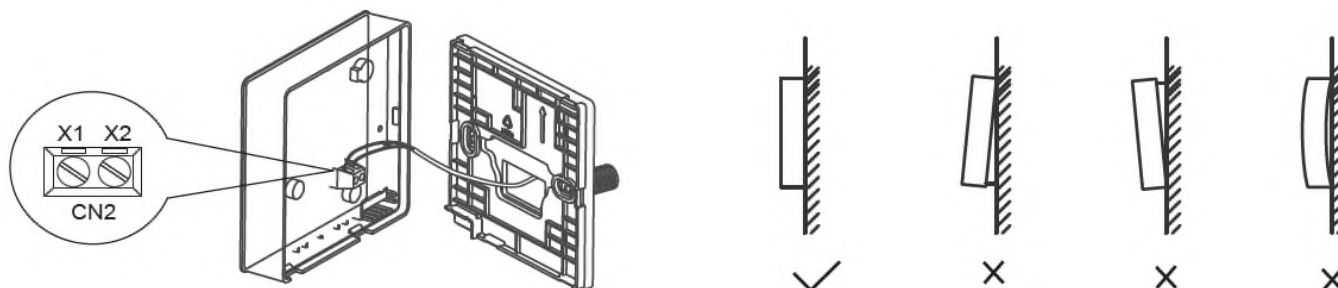

Attenzione

- Durante l'installazione, riservare una determinata lunghezza di collegamento del cablaggio schermato per facilitare la rimozione del comando remoto per manutenzione.

Operazione.



1. Precauzioni di sicurezza.

Questo comando non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il comando da una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini, dovrebbe essere supervisionato, non giochino con il comando.

Leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza" prima di utilizzare il comando remoto.

- Le Precauzioni di sicurezza classificano le precauzioni in **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE**. Entrambi contengono importanti informazioni sulla sicurezza. Assicurati di seguire tutte le precauzioni di seguito.

Segnale		Significato
	Avvertimento	La mancata osservanza corretta di queste istruzioni può causare lesioni personali.
	Attenzione	La mancata osservanza corretta di queste istruzioni può causare danni materiali o lesioni personali, che possono essere gravi a seconda delle circostanze.



Avvertimento.

- Non installare il comando remoto da solo.
Una installazione errata può provocare scosse elettriche o incendi.
Consultare il rivenditore.
- Non modificare o riparare il comando remoto.
Ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Consultare il rivenditore.
- Non spostare o reinstallare il comando remoto da soli.
Un'installazione errata può provocare scosse elettriche o incendi.
Consultare il rivenditore.
- Non utilizzare materiali infiammabili (ad esempio lacca per capelli o insetticida) vicino al comando.

Non pulire il comando con solventi organici come diluenti per vernici.
L'uso di solventi organici può causare danni di rottura al comando, scosse elettriche o incendi.



Attenzione

- Non giocare con il comando remoto.

Il funzionamento accidentale da parte di un bambino può causare danni alle funzioni corporee e danni alla salute.

- Non smontare mai il comando remoto.

Premendo le parti interne si possono provocare scosse elettriche o incendi.

Consultare il proprio rivenditore o l'installatore autorizzato per ispezioni e regolazioni interne.

- Per evitare scosse elettriche, non operare con le mani bagnate.


- Non lavare il comando remoto.

Ciò potrebbe causare perdite elettriche e provocare scosse elettriche o incendi.

- Non lasciare il comando remoto ovunque vi sia il rischio di bagnatura.


Se l'acqua penetra nel comando remoto, c'è il rischio di perdite elettriche e danni ai componenti elettronici.

2. Parti del comando remoto.

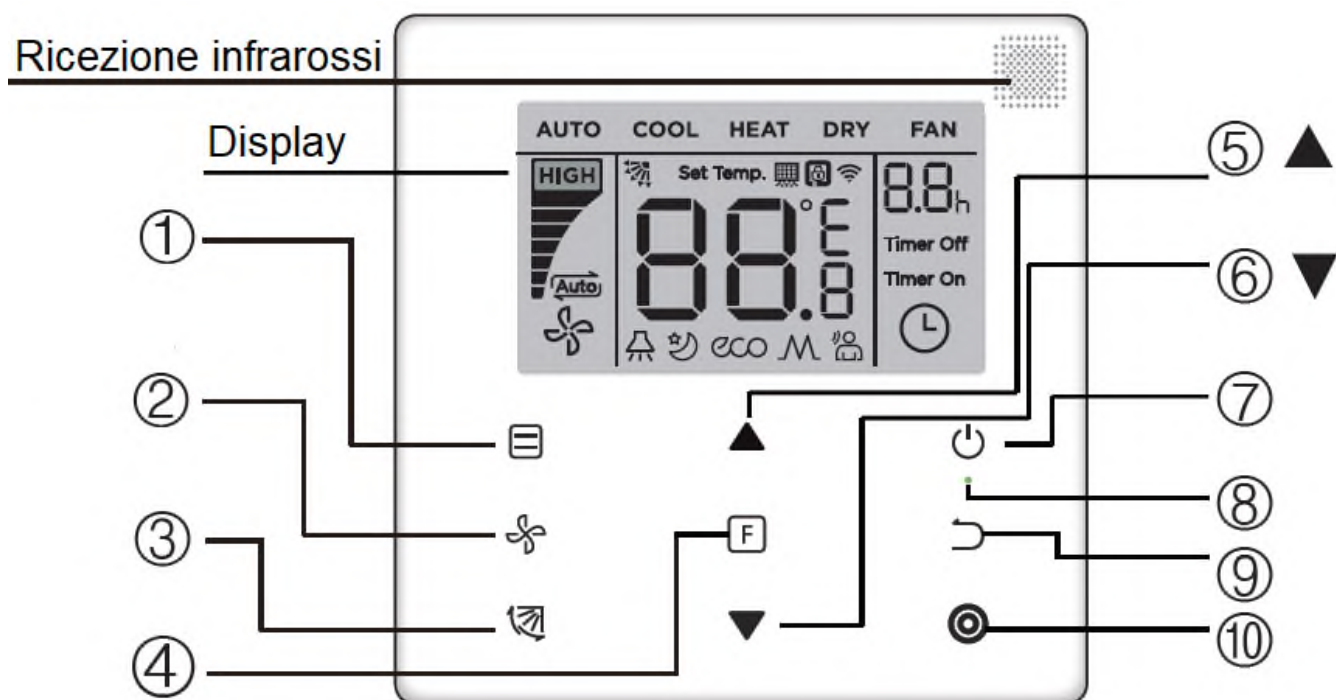

Pulsante	Funzione
1	 Per impostare la modalità di funzionamento: Auto → Freddo → Caldo → Secco → Ventola.
2	 Per impostare la velocità della ventola.
3	 Per impostare la funzione oscillazione.
4	 Per passare a funzioni che possono essere impostate nella modalità corrente.
5	 Per regolare l'impostazione della temperatura e il tempo (per il timer) verso l'alto.
6	 Per regolare l'impostazione della temperatura e il tempo (per il timer) verso il basso
7	 Per accendere / spegnere l'unità.
8	 Per indicare lo stato ON / OFF dell'unità interna.
9	 Per spegnere il timer / display a LED unità interna / modalità silenzioso / ECO / funzione riscaldatore ausiliario1; per cancellare il timer.
10	 Per accendere il timer / display a LED unità interna / modalità silenzioso / ECO / funzione riscaldatore ausiliario1; per confermare il timer.

3. Icone sullo schermo.

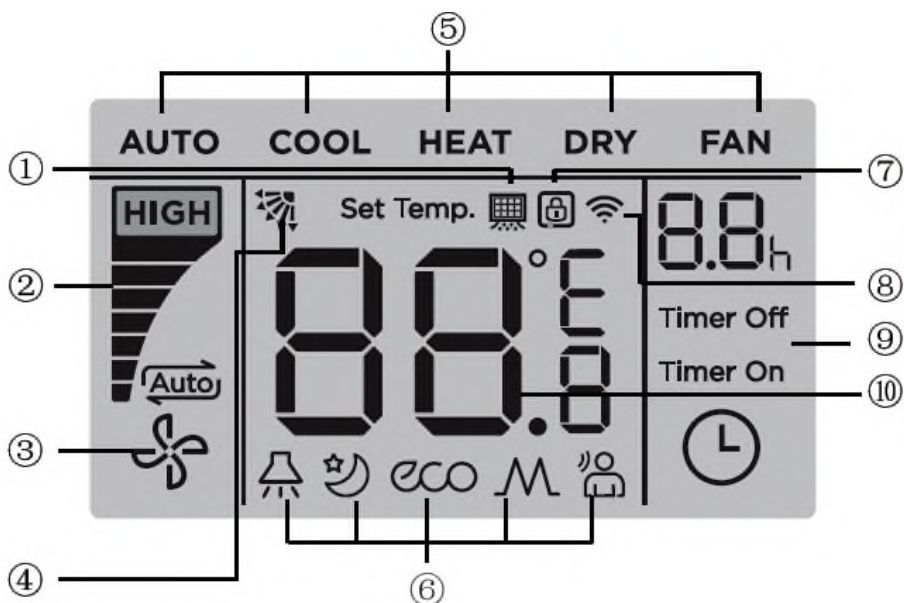




1	Promemoria per la pulizia del filtro.	6	Funzioni.
2	Velocità del ventilatore.	7	Funzione di blocco.
3	Unità interna accesa / spenta.	8	Trasmissione del segnale infrarosso.
4	Oscillazione della aletta.	9	Timer di accensione / spegnimento.
5	Modalità di funzionamento.	10	Temperatura.



Nota 1: quando l'unità interna è accesa, l'icona  inizierà a girare; Quando l'unità interna è spenta, l'icona  smetterà di ruotare.

4. Guida operativa.

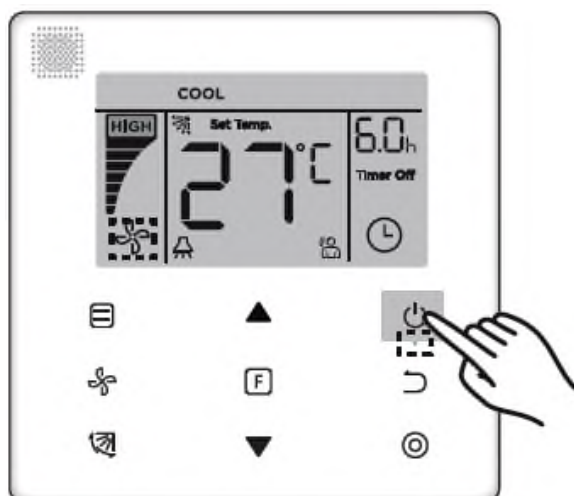
4.1 Unità interna accesa / spenta.





- 1) Premere sul comando  l'icona sul display dello schermo si accenderà  l'icona dell'unità interna e inizierà a girare indicando che l'unità è in funzione.



2) Premere di nuovo sul comando l'icona  sul display dello schermo scomparirà l'icona  smetterà di ruotare a indica che l'unità interna è stata spenta.

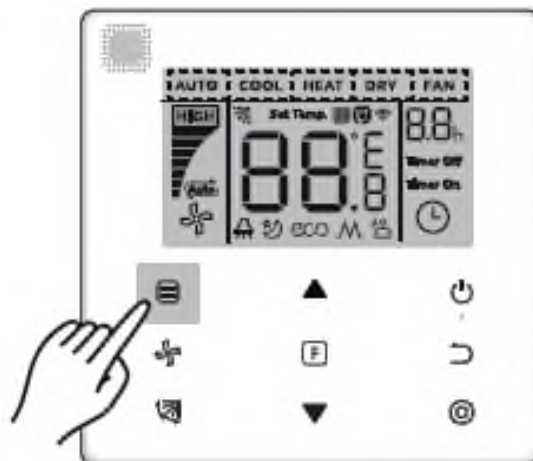4.2 Modalità.



Premendo questo pulsante  ogni volta che si desidera andremo a modificare la modalità operativa come mostrato nella figura.





Quando l'unità entra nelle seguenti modalità di funzionamento Auto, Cool, Dry Air o Heat, premere i pulsanti  e  per regolare il valore della temperatura desiderata.


Note:


- La modalità automatica non è disponibile su tutti i modelli di climatizzatori.
- Il valore della temperatura non è disponibile quando è attivata la modalità Fan (Ventilazione).


4.3 Velocità del ventilatore.

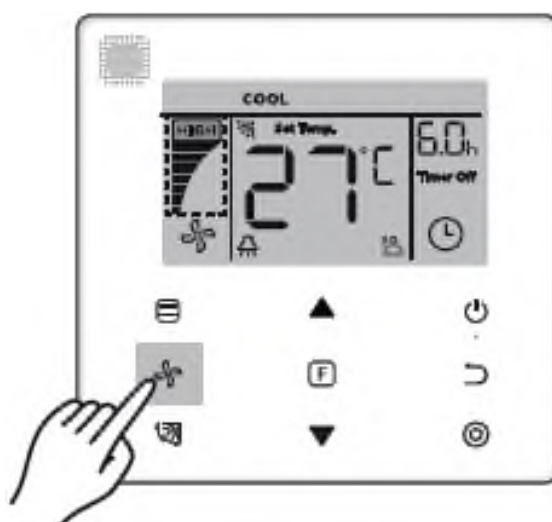

Quando sono attivate le modalità Freddo, Calore o Ventilazione, premere  per selezionare la velocità della ventola.


Se il comando remoto è configurato con sette velocità della ventola, premere  per selezionare la velocità desiderata, come mostrato nella figura.




Se il comando remoto è configurato con tre velocità della ventola, premere  per selezionare la velocità desiderata, come mostrato nella figura.



Note:


- Quando è attivata la modalità Auto o Dry Air, la velocità della ventola predefinita sarà Auto non cambierà, nemmeno premendo il pulsante. 
- Per impostazione la velocità predefinita, la ventola ha 7 velocità; per modificare la velocità predefinita, vedere la sezione "Impostazioni sul campo".

4.4 Oscillazione della aletta.

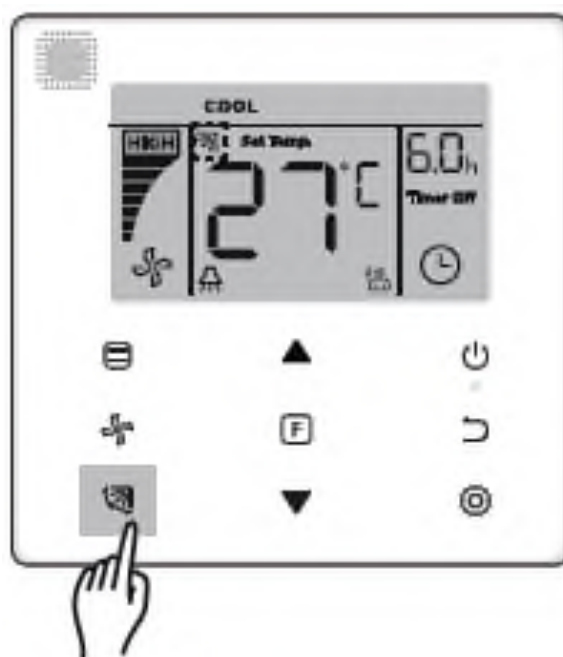


Premere il pulsante  per controllare il movimento della aletta verticali dell'unità interna.


Quando l'unità è accesa, il display mostra l'attuale angolo di oscillazione della aletta.

Premere il pulsante  per modificare l'angolo di apertura della aletta, come mostrato nella figura.




Quando l'aletta è in modalità Auto, premere nuovamente il pulsante  il movimento della aletta si ferma all'angolo di apertura in cui si trova e l'icona corrispondente apparirà sullo schermo dopo 10 secondi.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo dalle unità interne dotate di aletta verticali.
- Quando l'unità è spenta, il pulsante è disabilitato, il comando disattiva automaticamente la funzione di oscillazione della aletta e l'icona  corrispondente a questa funzione scompare dallo schermo.
- Questo modello di comando non ha la capacità di controllare le alette orizzontali dell'unità interna.



4.5 Funzioni.




Premere il pulsante  per attivare le funzioni corrispondenti alla modalità operativa corrente dell'unità.

- Premere il pulsante per accedere alle funzioni disponibili; Lo schermo di controllo remoto cablato mostrerà le seguenti opzioni:

"  ", "  ", "  ", "  ", "  " (Quest'ultima riservata)


È anche possibile premere i pulsanti  e  per selezionare la funzione desiderata come mostrato nella figura.



Premere il pulsante **F** per accedere alle funzioni disponibili. Premere il pulsante **F** ogni volta che si desidera selezionare una funzione; l'icona corrispondente a quella funzione lampeggerà sullo schermo. Premere il tasto **⊙** per confermare la selezione o premere **⏪** per cancellarlo.

4.5.1 Indicatore LED dell'unità interna

La funzione Display è usata per controllare l'accensione / spegnimento del display dell'unità interna.

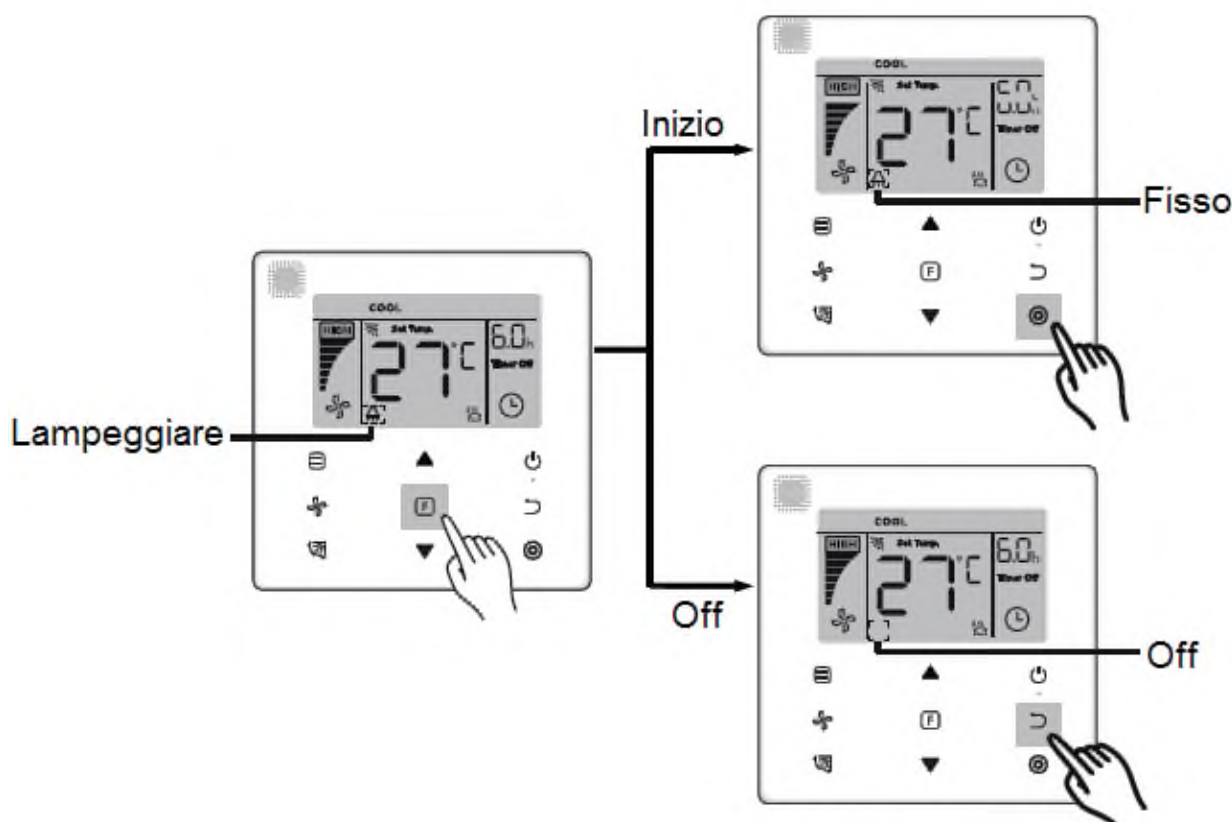


Premere il pulsante **F** per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione. Premere nuovamente il pulsante **F** per selezionare e l'icona **🌀** della funzione dell'indicatore LED dell'unità interna **🌀** apparirà sullo schermo. Quindi premere il tasto **⊙** per confermare; l'icona **🌀** si illuminerà sullo schermo; Per annullare, premere il pulsante; l'icona **⏪** della funzione dell'indicatore LED dell'unità interna scomparirà dallo schermo.


4.5.2. Silenzio.

La funzione Silenzio viene utilizzata per inviare il segnale "Silent" all'unità interna. L'unità interna ottimizza automaticamente il rumore quando viene attivata la funzione Silenzio.

- Attivare / disattivare la funzione Silenzio: premere il pulsante **F** per passare alla funzione "Silent" (l'icona **🔇** lampeggerà sullo schermo); quindi premere **⊙** per confermare e attivare la funzione o premere **⏪** per annullare e disattivare la funzione.

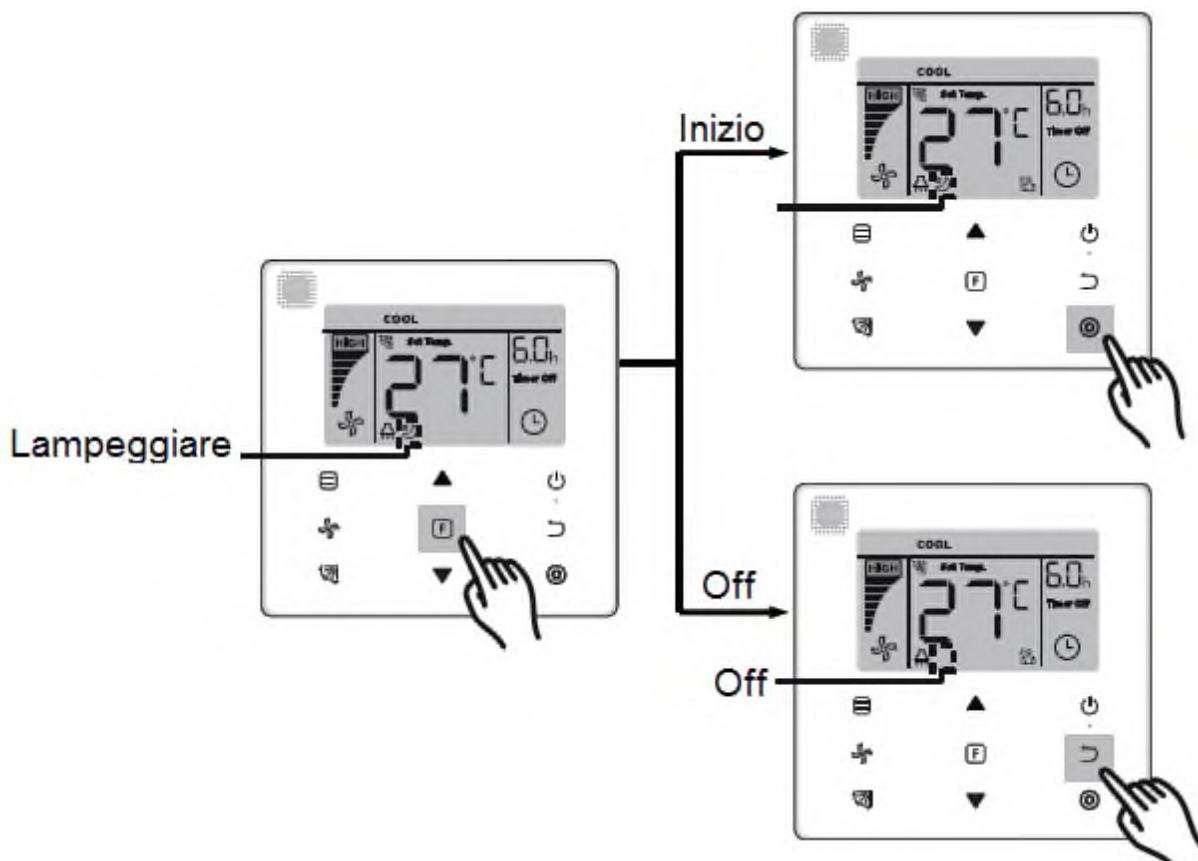





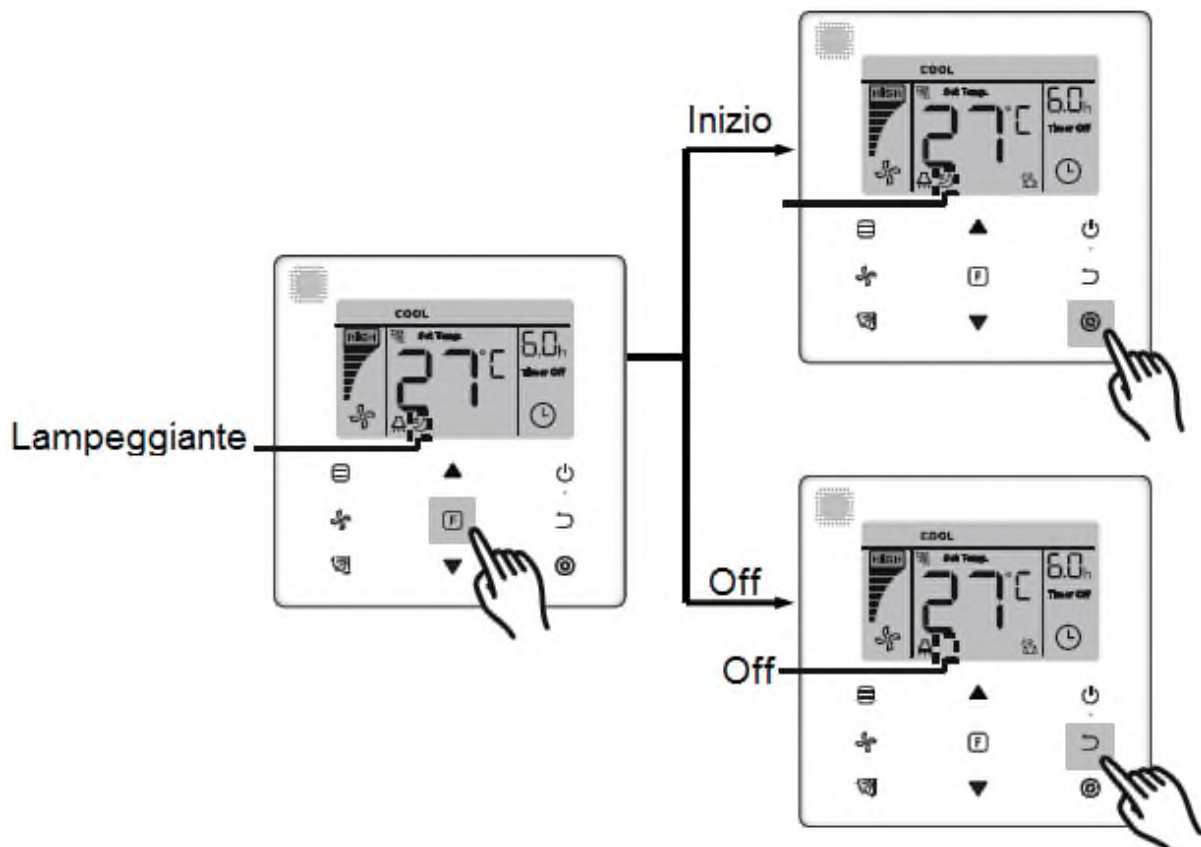
Note:

- La funzione "Silent" verrà annullata e dovrà essere riavviata quando l'unità viene spenta manualmente.
- Dopo 8 ore di funzionamento, l'icona  scomparirà dallo schermo e l'unità uscirà dalla modalità silenziosa.
- Le funzioni "Silent" ed ECO non possono essere attivate contemporaneamente.


4.5.3 Economia.

La funzione Economia è utilizzata per inviare il segnale "ECO" all'unità interna. L'unità interna funzionerà nella modalità di risparmio energetico quando la funzione ECO è attivata.

- Attivare / disattivare la funzione ECO: premere il pulsante  per accedere alla funzione ECO (l'icona  lampeggerà sullo schermo); quindi premere  per confermare e attivare la funzione o premere  per annullare e disattivare la funzione.










Note:


- Quando si modifica la modalità operativa o si spegne l'unità, il sistema annullerà la funzione ECO automaticamente.
- Dopo 8 ore di funzionamento, l'icona  scomparirà dallo schermo e l'unità uscirà dalla modalità ECO.
- Le funzioni "Silent" ed ECO non possono essere attivate contemporaneamente.

4-5-4 Riscaldatore ausiliario (funzione riservata).

4-5-5 Funzione FOLLOW ME (Seguimi).

La funzione Follow Me del comando remoto è attivata per l'impostazione predefinita e la relativa icona  si illumina sullo schermo quando la funzione è attivata.

- 1) Disattiva la funzione Seguimi: basta tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  (Oscillazione) e  (Conferma) per 5 secondi per disattivare la funzione Seguimi e l'icona  corrispondente scomparirà dallo schermo.
- 2) Attivare la funzione Seguimi: quando la funzione Follow Me è disattivata, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  (Oscillazione) e  (Conferma) per 5 secondi per riattivare la funzione Seguimi e far apparire l'icona  corrispondente sullo schermo.

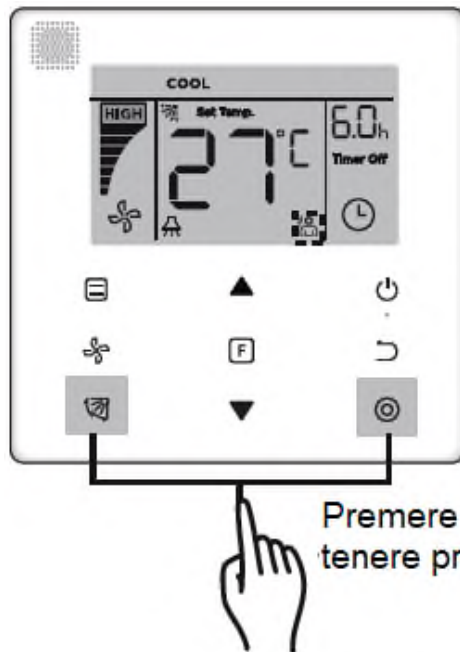

Premere allo stesso tempo e tenere premuto per 5 secondi.

Note:


- Quando le funzioni Follow Me del comando remoto a parete e del telecomando infrarossi sono attive contemporaneamente, la funzione Follow Me del comando remoto avrà la priorità.

4.5.6 Timer.

La funzione Timer viene utilizzata per programmare l'accensione / spegnimento dell'unità interna.

- Premere **F** per andare alla funzione Timer. Quando l'unità interna è accesa, devi prima attivare e disattivare il timer. Quando l'unità interna è spenta, devi prima attivare e disattivare il timer.
- Quando l'unità interna è spenta:

1) Accendi il timer: premi il pulsante **F** per accedere all'opzione "Timer On"; il display mostrerà l'opzione "0.0h Time On" e il messaggio "Time On" lampeggiante. Quindi premere **OK** per confermare. Premere **▲** e **▼** per impostare l'ora di inizio e premere **OK** per confermare e completare l'azione.

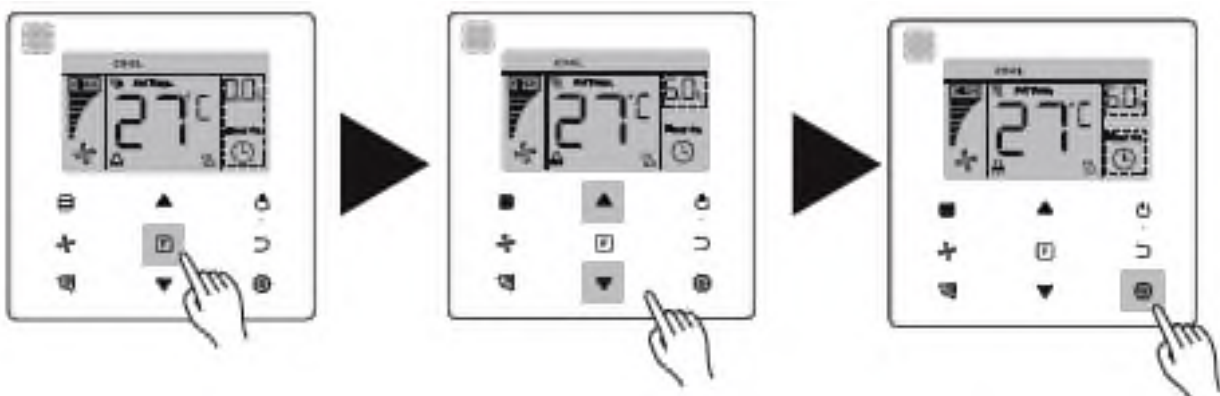

2) Timer Off: Quando la funzione "Timer On" è stata completata, premere **F** per passare all'opzione "Timer Off"; il display mostrerà l'opzione "0.0h Time Off" e il messaggio "Time Off" lampeggiante. Quindi premere **⊙** per confermare. Premere **▲** e **▼** per impostare l'orario di spegnimento, quindi premere **⊙** per confermare e completare l'azione.

- Quando l'unità interna è accesa: consultare le operazioni indicate nei paragrafi precedenti in modo da eseguire le azioni «Timer On» (timer attivato) e «Timer Off» (timer spento).

- Quando si desidera selezionare il tempo di attivazione o disattivazione, tenere premuti i pulsanti **▲** e **▼** per più di 1 secondo per spostare più rapidamente i valori.

- Funzione "Annulla timer": premere **F** per andare alla schermata di impostazione del timer; Per annullare il timer, premere **↵** o il pulsante on / off **⏻** o immettere il valore 0. Tornare alla pagina iniziale.

Note:


- Quando l'unità è accesa, è possibile utilizzare il comando remoto per attivare / disattivare le funzioni di spegnimento del timer Off e accensione del Timer On. Se la funzione Time Off viene cancellata, anche la funzione Timer On viene cancellata.


Quando l'unità è spenta, le funzioni Timer On e Timer Off possono essere attivate / disattivate. Se la funzione timer viene annullata, anche la funzione Timer Off viene annullata.

- Quando il telecomando con cavo ha impostato le informazioni del timer, l'icona corrispondente non si illumina sul display dell'unità interna fino a quando non arriva il tempo impostato. A quel tempo, il controllo via cavo invierà il segnale ON / OFF all'unità interna.

- Il controllo con cavo secondario non ha la funzione timer.

4.6 Promemoria per la pulizia del filtro.

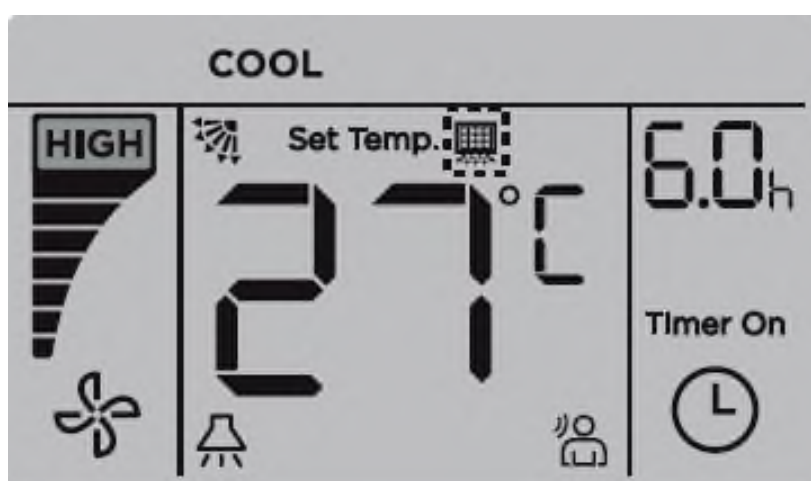


- Quando viene raggiunto il numero di ore impostato per la pulizia del filtro, l'icona si  illumina sullo schermo.


- Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi per far scomparire l'icona  dallo schermo.





- Vedere la sezione "Impostazioni sul campo" per attivare / disattivare questa funzione o per impostare il promemoria di pulizia.

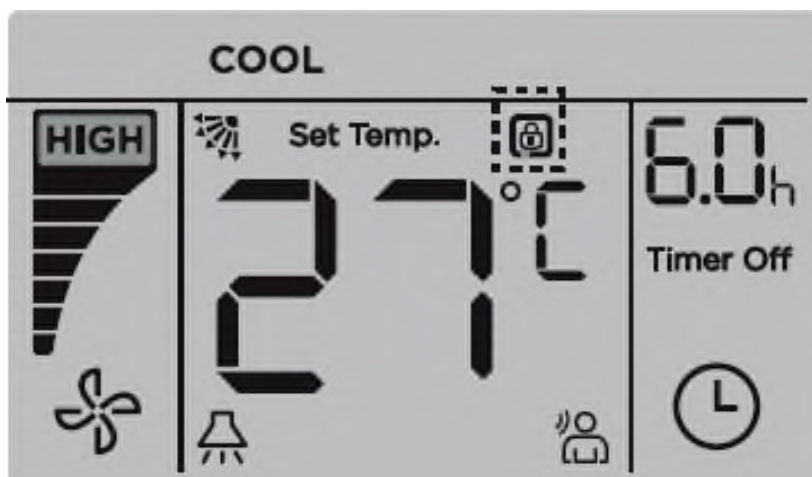
- Il comando secondario non ha disponibile la funzione di promemoria per la pulizia del filtro.

4-7 Blocco.



- Quando il sistema include un comando di controllo centralizzata e un comando remoto, il comando di controllo centralizzata può bloccare l'unità interna in modo che alcune delle sue funzioni non siano disponibili. Se l'unità interna viene bloccata dal comando di controllo centralizzato e l'icona  è accesa, e alcune funzioni non rispondono, controllare la configurazione del comando di controllo centralizzato.

- Quando la comando di controllo blocca il campo di temperatura, l'icona  si illuminerà sullo schermo, ma la cornice  esterno sarà spento. Quando è il controllo centralizzato che blocca la gamma di temperature, l'icona  e la cornice esterna  si accendono sullo schermo contemporaneamente. Quando il comando di blocco viene emesso da entrambi i comandi di controllo, le icone corrispondenti appariranno sullo schermo ad intervalli di 5 secondi.

- Quando l'icona  è illuminata sullo schermo una o più delle seguenti funzioni dell'unità interna verranno bloccate: il telecomando infrarosso, on / off, valore minimo della temperatura, valore massimo della temperatura, modalità operativa, velocità della ventola e blocco del controllo con cavo.

- Quando l'unità di controllo centralizzata e l'unità di comando remoto eseguono contemporaneamente la funzione di blocco, la priorità verrà assegnata all'unità di controllo centralizzata.

4. Pannello di controllo remoto principale / secondario.

- Quando ci sono due controlli remoti che controllano una singola unità interna, uno dei controlli sarà il principale e l'altro sarà il secondario.

- Vedere la sezione "Impostazioni sul campo" per determinare quale dei comandi sarà il principale e quale sarà il secondario. Per impostazione predefinita, il comando remoto è configurato come controllo principale.


Note:

- Solo il controllo remoto principale può configurare le funzioni Timer, Filtro e Parametro di avvio dell'unità interna.
- La funzione Follow Me può essere attivata solo dal controllo remoto principale; il comando secondario non ha questa funzione.
- Se uno dei due controlli viene utilizzato per modificare lo stato operativo dell'unità interna, la modifica verrà sincronizzata con i parametri dell'altro controllo.

Impostazioni sul campo.


1 Ripristina i valori di fabbrica.

- Per ripristinare i valori predefiniti del telecomando, tenere premuti i pulsanti, ▲ e ▼ contemporaneamente per 5 secondi.

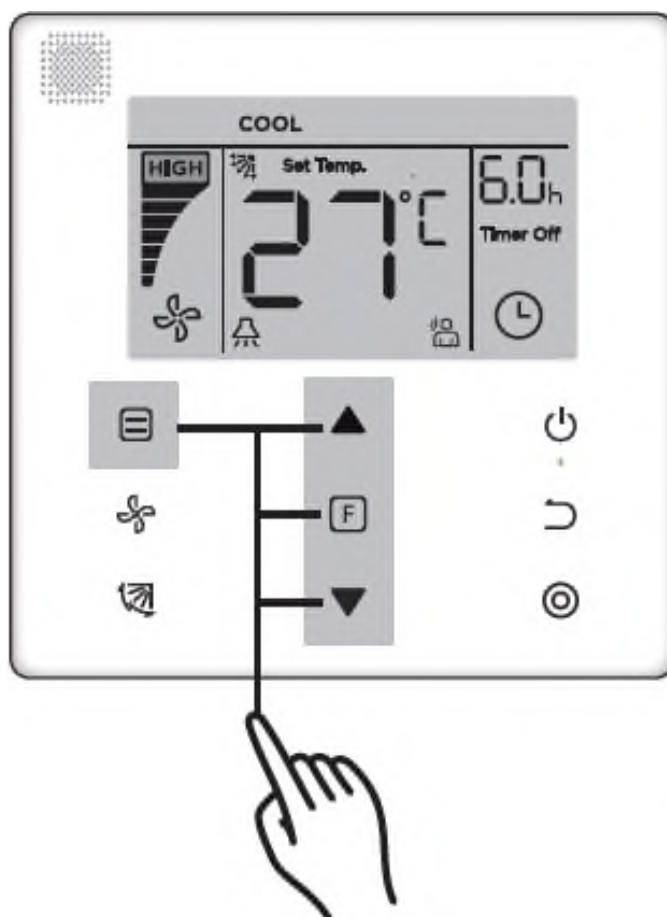



2. Configurazione e consultazione dell'indirizzo dell'unità interna

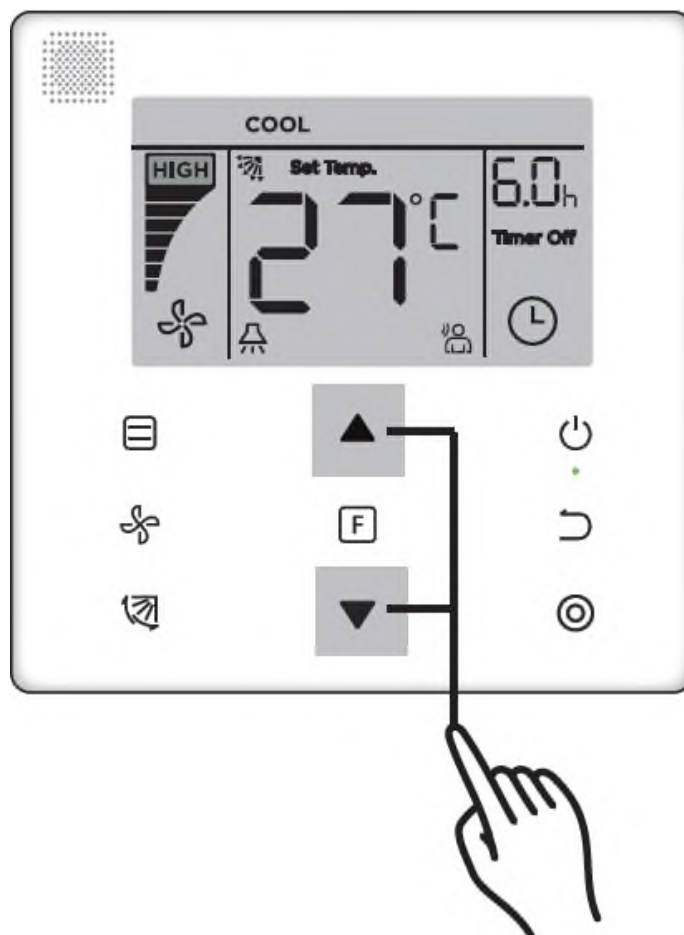
- Se l'unità interna non ha indirizzo, il display mostrerà il codice FE e il comando remoto mostrerà il codice di errore E9.
- Per andare alla pagina di configurazione dell'indirizzo dell'unità interna, premere e tenere premuti i pulsanti ▲ e ▼ per 8 secondi. Quindi premere ⇨ il tasto per uscire.







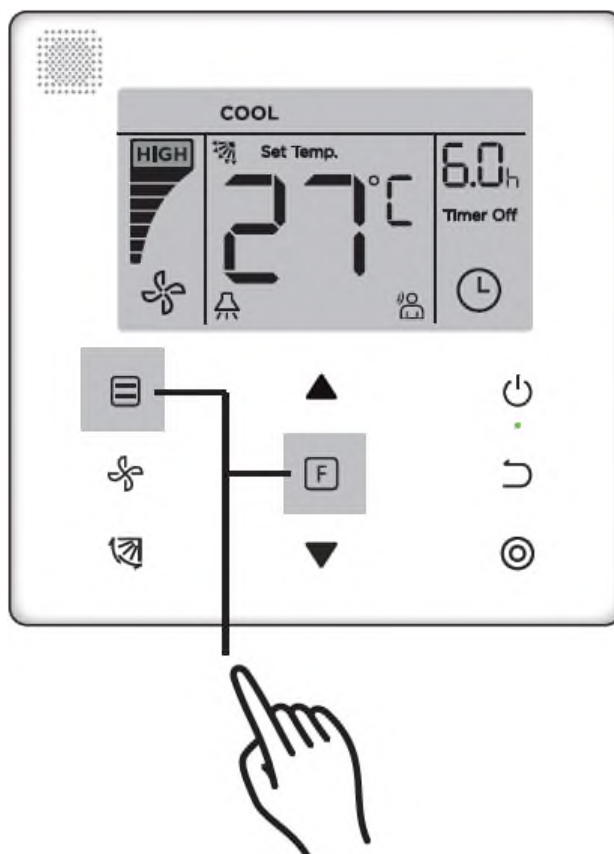


- La funzione configurazione e consultazione dell'indirizzo dell'unità interna è disponibile nella schermata di configurazione dell'indirizzo di rete.
- Quando si accede a questa pagina, il comando remoto mostra l'indirizzo corrente (se l'unità interna ne ha uno assegnato). Se l'unità interna non ha indirizzo, utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per crearne uno.

3. Parametro di avvio.

- Il parametro di messa in servizio può essere configurato con l'unità on e off.
- Tenere premuti i pulsanti  e  per 5 secondi per passare alla pagina di configurazione del parametro di messa in servizio.



- Vai alla pagina di configurazione per i parametri di avvio. Verificare che il codice C0 appaia nell'area della schermata riservata alla temperatura. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per modificare il "Codice parametro messa in servizio".
- Dopo aver selezionato "Codice parametro messa in servizio", premere  per conferma e utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per regolare il valore desiderato. Premere  per salvare il valore selezionato e terminare l'impostazione del parametro di messa in servizio.
- Premere per tornare alla pagina precedente finché non si esce dalla pagina dei parametri di configurazione per la messa in servizio.
Se non si verifica alcuna azione entro 60 secondi, il sistema uscirà automaticamente dalla pagina di configurazione del parametro di messa in servizio.
- Quando viene impostata la pagina di configurazione del parametro di messa in servizio, il comando remoto non risponderà ai segnali provenienti dal comando.
- Quando è attivata la pagina di configurazione del parametro di messa in servizio, le funzioni dei pulsanti  (modalità),  (velocità della ventola),  (oscillazione della aletta),  (funzione) e  (on / off) non sono disponibili.

Codice del parametro	Descrizione del parametro	Parametri a selezionare	Valore predefinito	Osservazioni
C0	Regolazione dell'indirizzo	FO: Comando remoto principale F1: Comando remoto secondario	F0	Quando due controlli cablati controllano un'unità interna, l'indirizzo deve essere diverso.
C1	Solo raffreddamento / Raffreddamento e riscaldamento	00: Raffreddamento e riscaldamento 01: Solo raffreddamento	00	La modalità di riscaldamento non è disponibile nella funzione Solo refrigerazione
C2	Riservato	/	/	/
C3	Determina il promemoria per la pulizia del filtro.	00/01/02/03/04	02	00: richiama la pulizia del filtro senza configurazione. 01: 1250h 02: 2500h 03: 5000h 04: 10000h
C4	Configurazione del sensore a infrarossi del comando remoto.	00: Disabilitare 01: Permettere	01	Se si seleziona "Disabilita", il comando non può ricevere il segnale del telecomando.
C5 ¹	Selezione la velocità del ventilatore nel comando remoto.	00: 3 velocità del ventilatore disponibili. 01: 4 velocità del ventilatore disponibili. 02: 4 velocità del ventilatore disponibili.	02	Il valore predefinito è 7 velocità. La comunicazione bidirezionale identifica automaticamente se sono disponibili 3 o 7 velocità.
C6	Riservato	/	00	/
C7	Visualizza la temperatura ambiente interna Unità interna -	00: No	00	Se si seleziona «00», il comando mostrerà la temperatura selezionata quando la retroilluminazione è spenta. Se si seleziona «01», il comando mostrerà la temperatura della stanza quando la retroilluminazione è spenta.

C8	Impostazioni per accendere / spegnere l'indicatore di funzionamento.	00: Off	01	Se si seleziona "On", l'indicatore di funzionamento mostrerà se l'unità interna è accesa / spenta.					
		01: On		Se si seleziona «Off», l'indicatore di funzionamento sarà sempre spento, indipendentemente dal fatto che l'unità interna sia accesa o spenta.					
C9 ¹	Valore della pressione statica dell'unità interna.	A52: 00/01/02 / 03/04/05/06/07 / 08/09 / FF H-DUCT3, FAPU: 00/01 / ~ / 19 / FF	01	L'unità interna imposta la pressione statica corrispondente selezionata. Per conoscere i valori specifici della pressione statica, consultare l'unità interna. FF: il valore iniziale si basa sui dati dell'unità interna che il comando legge.					
C10 ¹	Regola il tempo di ritardo per arrestare la ventola dell'unità interna.	00/01/02/03 / FF	00	Parametro / Valori					
				00	01	02	03	FF	
				4 min.	8 min.	12 min.	16 min.	Secondo gli interruttori del quadrante del PCB principale dell'unità interna.	
C11 ¹	Unità interna: Regola la temperatura di prevenzione del flusso freddo.	00/01/02/03/FF	00	Parametro / Unità interna comune					
				00	01	02	03	FF	
				15°C	20°C	24°C	26°C	Secondo gli interruttori del quadrante del PCB principale dell'unità interna.	
C12 ^{1y4}	Unità interna: Compensa la temperatura di riscaldamento	00/01/02/03/FF	00	Parametro / Valore					
				00	01	02	03	04	FF
				6°C	2°C	4°C	6°C	0°C	Secondo gli interruttori del quadrante del PCB principale dell'unità interna.
C13 ^{1y4}	Unità interna: Compensa la temperatura di raffreddamento	00/01/FF	00	Parametro / Valore					
				00	01	FF			
				0°C	2°C	Secondo gli interruttori del quadrante del PCB principale dell'unità interna.			

C14 ⁴	Regola l'unità interna del riscaldatore ausiliario	00: Qualsiasi	Unità interna comune: 01	/			
		01: Disponibile					
C15 ¹	Regola l'unità interna di riavvio automatico	00: Qualsiasi	01	/			
		01: Disponibile					
C16 ⁴	Regola l'unità interna di oscillazione verticale	00: Qualsiasi	Unità interna comune: 01	/			
		01: Disponibile					
C17 ⁴	Regola l'oscillazione interna dell'unità orizzontale	00: Qualsiasi	Unità interna comune: 01	/			
		01: Disponibile					
C18	Consente allo schermo dell'unità interna di ricevere segnali dal telecomando.	00: No	01	/			
		01: Si					
C19	Tono pulsante dell'unità interna	00: No	01	/			
		01: Si					
C20	Correzione della temperatura della funzione Follow Me con cavo	Celsius: -5.0~5.0°C	Celsius: -3.0°C	Precisione di 0.5°C			
C21	Determina la temperatura ambiente esterna quando il riscaldatore ausiliario è acceso.	Celsius: -5~20°C	Celsius: 15.0°C	Precisione di 1°C			
C22	Intervallo di cambio modalità con la modalità automatica attivata.	00/01/02/03	00	Parametro / Valore			
				00	01	02	03
				15 min.	30 min.	60 min.	90 min.

				Parametro / Valore		
				00	01	FF
C23	Selezionare l'apertura della valvola di espansione elettronica nelle modalità Riscaldamento o Standby.	00/01/FF	01	72	96	Secondo gli interruttori del quadrante del PCB principale dell'unità interna.
C24	Unità di temperatura	01/00	00	00: Celsius		
				01: Fahrenheit		
C25	Imposta il valore di raffreddamento minimo.	Celsius: 30°C - 17°C (valore predefinito 17°C)	Celsius: 17°C	Disponibile solo col comando remoto.		
C26	Imposta il valore massimo di riscaldamento.	Celsius: 30°C - 17°C (valore predefinito 17°C)	Celsius: 30°C	Disponibile solo col comando remoto.		
C27	Regola il valore sullo schermo a 0,5°C.	01/00	00	00: Campione 1°C		
				01: Campione 0,5°C		

1 Quando l'unità interna e il comando remoto comunicano correttamente, i parametri predefiniti della tabella precedente verranno sincronizzati con le impostazioni dell'unità interna.

2 Solo per unità con condotti di media pressione statica.

Capacità	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1,8-7.1 kW	0Pa	10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	50Pa	50Pa	50Pa	50Pa
8,0-12.5 kW	10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa
14.0 kW	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa	125Pa	150Pa

3 Solo per unità con linee di alta pressione statica.



Capacità	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
7.1-16.0 kW	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa	120Pa	130Pa
22.0-28.0 kW	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa	120Pa	130Pa
40,0-56.0 kW	100 Pa	120 Pa	140 Pa	160 Pa	180 Pa	200 Pa	220 Pa	240 Pa	260 Pa	270 Pa


Capacità	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1-16.0 kW	140 Pa	150 Pa	160 Pa	170 Pa	180 Pa	190 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa
22.0-28.0 kW	140 Pa	150 Pa	160 Pa	170 Pa	180 Pa	190 Pa	200 Pa	210 Pa	220 Pa	230 Pa
40,0-56.0 kW	280 Pa	290 Pa	300 Pa	310 Pa	320 Pa	330 Pa	340 Pa	360 Pa	380 Pa	400 Pa

Note:



- Il comando remoto secondario consente solo l'inserimento dei parametri C0-C8 e C24-C27.

4 Consultazione.

Dalla pagina principale, premere e tenere premuti i pulsanti  e  allo stesso tempo per 5 secondi per accedere alla pagina di consultazione. Da qui è possibile controllare i parametri operativi delle unità interne ed esterne, nonché la versione del programma del comando remoto.

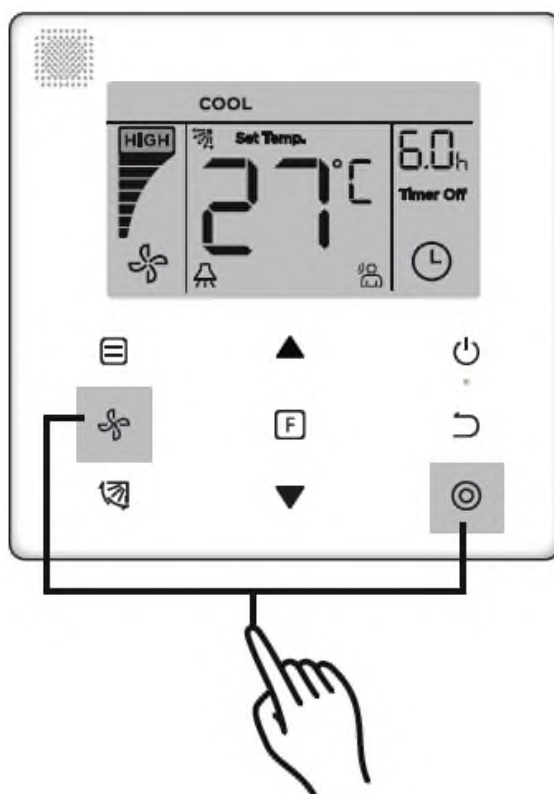

Premere ▲ e ▼ per selezionare l'unità interna o l'unità esterna: o00-o03 per l'unità esterna; n00-n63 per l'unità interna.

- Premere  per consultare il parametro, o premere  per uscire dalla pagina consultazione.

- Nella pagina di consultazione, utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere i parametri. I parametri si possono consultare uno per uno.

- I dati del numero da verificare vengono visualizzati nell'area della schermata riservata per i dati del timer, nella parte superiore della pagina di consultazione; la descrizione del parametro consultato appare nella zona dello schermo riservata alla temperatura.

Parametro visualizzati sul comando remoto durante l'ispezione sul campo dell'unità interna.

N°	Parametri
1	Indirizzo di comunicazione unità interna.
2	Capacità (HP) dell'unità interna.
3	Indirizzo di rete unità interna (uguale all'indirizzo di comunicazione)
4	Impostare la temperatura Ts.
5	Temperatura ambiente T1.
6	Temperatura interna effettiva T2.
7	Temperatura interna effettiva T2A.
8	Temperatura interna effettiva T2B.
9	Temperatura Ta (solo per modello FAPU).
10	Temperatura di scarico del compressore (mostra la temperatura di scarico elevata)
11	Grado di surriscaldamento target (riservato).
12	Posizione valvola EXV / 8.
13	Versione software n°.
14	Codice di errore.

Parametro visualizzati sul comando remoto durante l'ispezione sul campo dell'unità esterna.

N°	Parametri
1	Indirizzo unità esterna.
2	Temperatura ambiente esterna (T4) (°C).
3	Temperatura media T2 / T2B (corretto) (°C).
4	Temperatura del tubo principale dello scambiatore di calore (T3) (° C).
5	Temperatura di scarico del compressore A (° C).
6	Temperatura di scarico del compressore A (° C).
7	Corrente del compressore inverter A (A).
8	Corrente del compressore inverter B (A).
9	Riservato.
10	Velocità del ventilatore.
11	Posizione valvola EXV A / 4.
12	Posizione valvola EXV B / 4.
13	Posizione valvola EXV C / 4.
14	Modalità operativa.
15	Modalità prioritaria.
16	Correzione del requisito di capacità totale dell'unità interna.
17	Numero di unità esterne.
18	Capacità totale dell'unità esterna
19	Dissipatore di calore del modulo inverter Temperatura A (° C).
20	Dissipatore di calore del modulo inverter Temperatura B (° C) (riservato).
21	Riservato.
22	-
23	Temperatura di uscita scambiatore di calore a piastre (T6B) (° C).
24	Temperatura di ingresso scambiatore di calore (T6A) (° C).
25	Grado di surriscaldamento del sistema di scarico.
26	-
27	Numero di unità interne operative (nel caso di indirizzi virtuali, questo è il numero di unità con gli indirizzi virtuali inclusi).
28	-
29	Alta pressione del sistema.
30	Bassa pressione del sistema (riservato).
31	Errore più recente o codice di protezione.
32	Frequenza del compressore inverter.
33	Frequenza del compressore inverter B.
34	Capacità unitaria.
35	Numero di versione del programma.
36	Indirizzo dell'unità interna principale.
37	Riservato 2.
38	Riservato 2.

5. Codici di errore.

- Quando si verifica un errore di comunicazione tra il comando remoto e l'unità interna, il comando remoto mostrerà il codice di errore "E9", un'indicazione di un errore di comunicazione del comando remoto.
- Quando l'unità interna o esterna non funziona, sul display del comando remoto vengono visualizzati l'indirizzo dell'unità (e) difettosa nell'area del timer e il codice di errore nell'area della temperatura.

Elenco dei codici di errore unità interne:

Codice di errore	Definizione e descrizione dell'errore
Fe	L'unità interna non ha indirizzo.
E0	Errore di conflitto di modalità.
E1	Errore di comunicazione tra unità interne ed esterne.
E2	Errore del sensore di temperatura T1.
E3	Errore del sensore di temperatura T2.
E4	Errore del sensore di temperatura T2B.
E5	Errore del sensore di temperatura T2A (riservato).
E6	Errore ventilatore nell'unità interna.
E7	Errore di EEPROM.
Ed	Errore unità esterna.
EE	Errore allarme livello acqua.
Eb	La valvola di espansione elettronica dell'unità interna presenta un errore.


Elenco dei codici di errore unità esterna:

Codice di errore	Definizione e descrizione dell'errore
E0	Errore di comunicazione unità esterna.
E1	Protezione di fase dell'alimentazione trifase.
E2	Errore di comunicazione tra unità interne e unità esterna.
E4	Errore nel sensore di temperatura del condensatore (T3) o del sensore di temperatura ambiente (T4).
E5	Protezione di tensione.
E7	Errore sensore temperatura di scarico.
E8	Errore di comunicazione dell'indirizzo unità esterna,
XE9	Guasto disallineamento dell'unità.
EL	Riservata.
XH0	Errore di comunicazione tra IR341 e circuito integrato.
H1	Errore di comunicazione tra il chip e il chip master.
H2	Errore diminuisce quantità unità esterne.
H3	Errore aumento quantità unità esterne.
XH4	Guasto di protezione del modulo inverter.
H5	Errore di protezione 3X P2 in 60 minuti.
H6	Errore di protezione 3X P4 in 100 minuti.
H7	Errore diminuisce quantità unità interne.
H8	Guasto al sensore di alta pressione.
H9	Protezione 3X P9 in 60 minuti.
Hb	Guasto al sensore di bassa pressione.
C7	Protezione 3X PL in 100 minuti.
F0	Protezione 3X PP in 100 minuti.
XF1	Errore PTC.
F3	Errore nel sensore di temperatura all'uscita dello scambiatore di calore a piastre T6B.
F5	Errore nel sensore di temperatura all'ingresso dello scambiatore di calore a piastre T6A.
P0	Protezione superiore della temperatura del compressore.
P1	Protezione ad alta pressione.
P2	Protezione a bassa pressione.
XP3	Protezione da sovracorrente del compressore.
P4	Protezione contro l'eccessiva temperatura di scarico del compressore.
P5	Protezione ad alta temperatura del condensatore.
P9	Errore ventola DC.
PF	Riservato.
PL	Protezione contro temperature eccessive del modulo inverter.
PP	Protezione contro il surriscaldamento di scarico eccessivamente basso.

Elenco dei codici di errore unità esterna:

Codice di errore	Definizione e descrizione dell'errore
XL0	Errore del modulo inverter.
XL1	Protezione da bassa tensione del bus DC
XL2	Protezione ad alta tensione del bus DC.
XL3	Riservato.
XL4	Guasto / sincronizzazione MCE / ciclo continuo chiuso.
XL5	Protezione a velocità zero.
XL7	Protezione errore sequenza fasi.
XL8	Protezione contro improvvisi cambi di velocità nel compressore > 15Hz
XL9	Protezione per evitare la differenza tra l'impostazione della velocità e la velocità operativa effettiva del compressore > 15Hz

6. Risoluzione dei problemi.

Codice di errore e descrizione		Causa possibile	Soluzione
Nessuna visualizzazione sul comando remoto		L'unità interna non è accesa.	Accendi l'unità interna.
		Errore di connessione del comando remoto.	Prima spegni l'unità interna, quindi controlla se la connessione del comando remoto è corretta. Vedere lo schema di collegamento elettrico.
		Comando remoto danneggiato.	Sostituire il comando remoto.
		Manca di alimentazione della scheda principale PCB dell'unità interna.	Sostituire la PCB principale dell'unità interna.
E9	Errore di comunicazione del comando remoto e dell'unità interna	L'unità interna non ha indirizzo o indirizzo dell'unità è duplicata.	Impostare un indirizzo dell'unità interna; gli indirizzi delle unità interne duplicati non sono consentiti nello stesso sistema.
		Comando remoto danneggiato.	Sostituire il comando remoto.
		Guasto della scheda principale PCB dell'unità interna.	Sostituire la PCB principale dell'unità interna.
Alcune funzioni dell'unità interna non possono essere controllate, come ON / OFF, temperatura, modalità, velocità della ventola e blocco del comando remoto.		 L'icona nel comando remoto è sempre attiva.	Controllare se l'unità interna è stata bloccata dal comando centralizzato.

Questo manuale è stato creato a scopo informativo.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.



A2B Accorroni E.G. s.r.l.
Via d'Ancona, 37 - 60027 Osimo (An) - Tel. 071.723991
web site: www.accorroni.it - e-mail: a2b@accorroni.it